

**Оперативные сообщения  
о несчастных случаях со школьниками из-за поражения  
электрическим током, произошедшими 14.07.2015 и 17.09.2015**

14.07.2015 в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» - Новгородэнерго, ПО Ильменские ЭС произошел несчастный случай со школьником, учеником 2-го класса Афанасьевым Дмитрием, 2008 г.р.

Место несчастного случая: у опоры № 22 воздушной линии 10 кВ в поселке Бронница Новгородской области.

Обстоятельства несчастного случая: пострадавший поднялся на сосну, произрастающую в охранной зоне ВЛ 10 кВ, приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ и был поражен электрическим током. В результате воздействия электрической дуги получил ожоги кисти руки и части головы. Ребенок в сознании. Доставлен в Детскую областную клиническую больницу г. Великий Новгород. Предварительно – ожоги кисти руки и уха, помещен в общую палату.



17.09.2015 в филиале ПАО «Ленэнерго» - «Пригородные электрические сети» была поражена электрическим током Серова Анастасия 2001 года рождения.

Обстоятельства несчастного случая.


По сообщению местных жителей 17.09.2015 около 17:35 двое школьников Серова Анастасия (14 лет) и Виноградов Станислав (13 лет) забрались по лестнице ТП-1407 на площадку обслуживания на втором уровне. Анастасия Серова перелезла через ограждение площадки и стала пролазить по

выступающему парапету межэтажного перекрытия вдоль стены ТП. Обогнув угол здания ТП, Анастасия приблизилась на недопустимое расстояние к проходным изоляторам ввода 10 кВ и шлейфам ВЛ-10 кВ ф.211-01 и была поражена электрической дугой. При падении на землю пострадавшая схватилась за шлейфы ввода в ТП-1407 ф.211-01.

У пострадавшей ожоги рук и ноги (28% тела), переломы и черепно-мозговая травма, по состоянию на 18.09.2015 состояние тяжелое.

Предварительные причины несчастного случая:

- самовольный подъем пострадавшей по лестнице на второй этаж ТП;
- приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям 10 кВ, находящимся под напряжением.

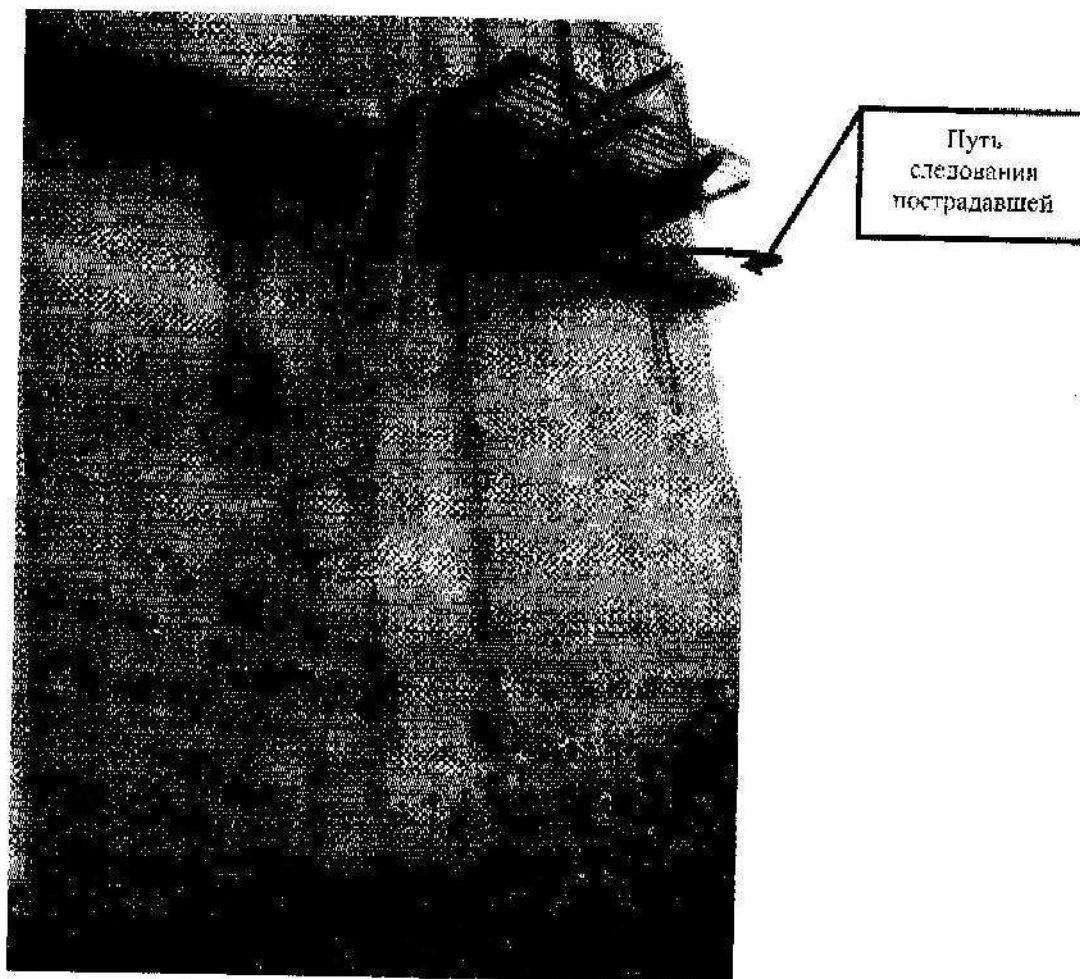

ОТ: ВОЛГО-ОКСКОЕ ПМЭС

ТЕЛ:

05 ОКТ. 2015 16:16 СТР4





## Уважаемые дети и родители!


Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Окское предприятие магистральных электрических сетей проводит разъяснительную кампанию по предупреждению случаев детского травматизма на энергообъектах. Сегодня мы обращаемся к Вам. Школьные капикулы не всегда приносят только радость. Как свидетельствует статистика, в этот период учащаются случаи детского и подросткового травматизма, связанного с поражением электрическим током.



Волго-Окское предприятие магистральных электрических сетей предупреждает, что играть вблизи объектов энергетики и даже приближаться к ним опасно. Печально могут закончиться попытки проникнуть внутрь трансформаторных подстанций или залезть на опору высоковольтной линии электропередач. Среди подростков распространено мнение, что на объектах энергетики можно

«поживиться», сдав в нелегальные пункты приема металла алюминиевый провод или другое оборудование. Такой способ «легкого заработка» может стоить здоровья или даже жизни.

Электричество невидимо, без запаха и цвета, но, при несоблюдении правил обращения с ним, оно становится смертельно опасно. Не случайно на энергообъектах размещены предупреждающие знаки: «Стоять! Высокое напряжение!», «Не влезай! Убьет!».

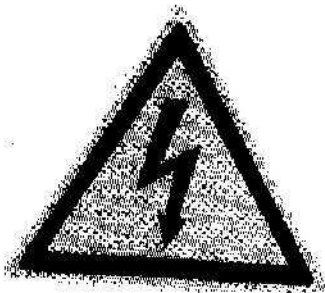

Эти предупреждения игнорировать нельзя.

- Смертельно опасно подходить к любым провисшим или оборванным проводам.

- Если провод лежит на земле, к нему нельзя приближаться ближе, чем на 10 метров.

- Опасно разводить костры под линией электропередачи.

- Ни в коем случае нельзя запускать «воздушных змеев» вблизи ЛЭП, делать набросы на провода.

- Нельзя заходить в трансформаторные и распределительные пункты, прикасаться к оборудованию. Этим вы подвергаете свою жизнь смертельной опасности и можете оставить без электроэнергии сотни и тысячи людей.

Уважаемые дети, пожалуйста, соблюдайте выше перечисленные правила электробезопасности!

**Энергетики еще раз предупреждают об опасности, которую таит в себе...**